

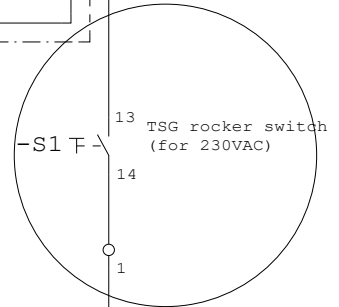
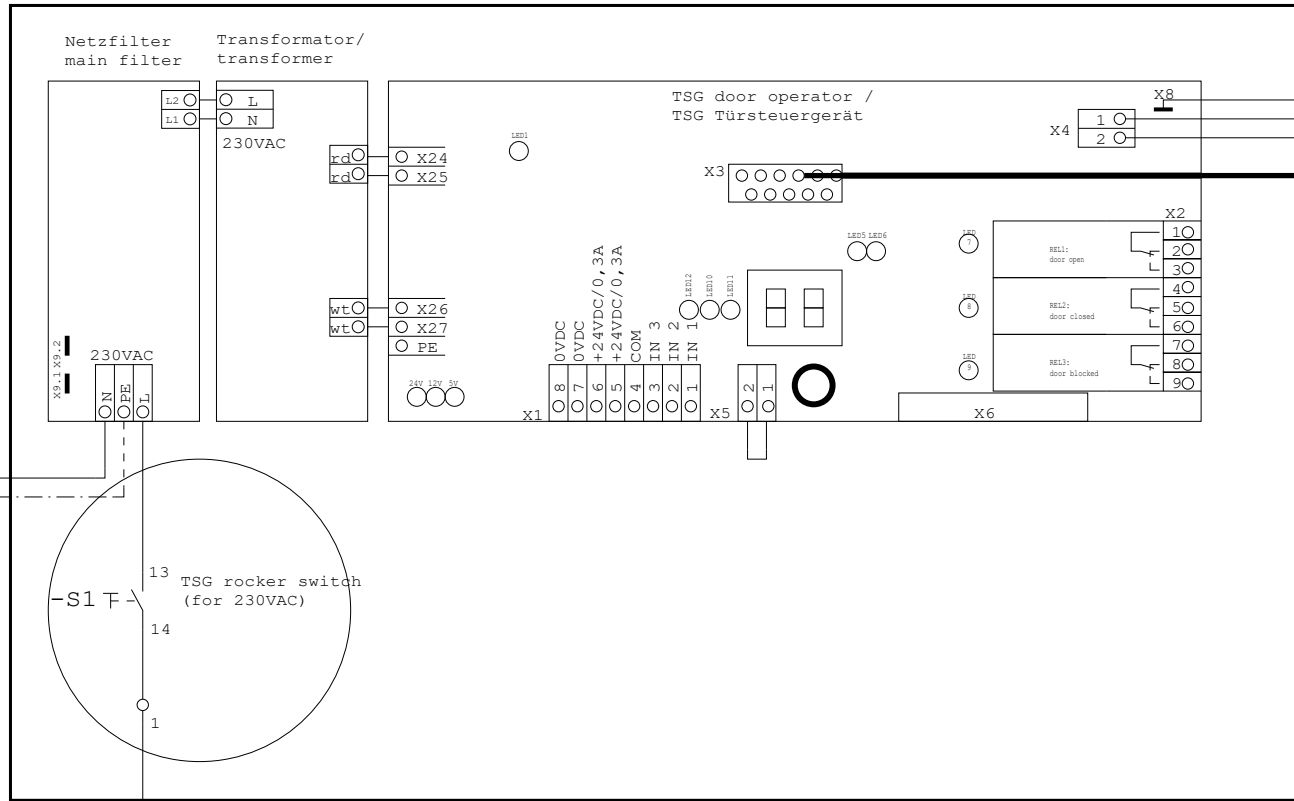


3x400/230V 50Hz



Zustand:	Änderung:	Datum:	Name:	Datum 20.02.23	Firma:	D000000	1.20.91334 Schaltbild TSG Wippschalter	Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH	=
			Bearb. CSA		Langer & Laumann Ing.-Büro Gmb				+
			Gepr.		Wilmsberger Weg 8		example		
			Norm		48565 Steinfurt		TSG v4		